

STARÁ OSVETLOVACIA SÚSTAVA:

Typ svietidla	Poskytovaný výkon	Plocha osvetlenia	Výška svietidla (cm)	
	1C	Vysokotlačová sodňová výbojka SMC	1 x 150 W	23
	1D	Ornamentálna výbojka RVL	1 x 125 W	25
	1E	Kompaktná žiarivka	2 x 36 W	5
	1F	Vysokotlačová sodňová výbojka SMC	1 x 150 W	5
	1G	Vysokotlačová sodňová výbojka SMC	1 x 150 W	25
	1PP	Vysokotlačová sodňová výbojka SMC	1 x 150 W	5

**ZMODERNIZOVANÁ A ZREKONŠTRUOVANÁ OSVETLOVACIA SÚSTAVA:
LEGENDA:**


- Nové odbojové svietidlo typu L, umiestnené v odbočnej čiare. Elektrický prúd 0,8 A. Svetelná bota umiestnená na novom odbočnom úseku v odbočnej čiare s výškou odbočnej čiarovej osi 7,5 m.
- Nové odbojové svietidlo typu L, umiestnené v odbočnej čiare. Elektrický prúd 0,8 A. Svetelná bota umiestnená na novom odbočnom úseku v odbočnej čiare s výškou odbočnej čiarovej osi 7,5 m. Svetelná bota umiestnená v odbočnej čiare.
- Nové odbojové svietidlo typu L, umiestnené v odbočnej čiare. Elektrický prúd 0,8 A. Svetelná bota umiestnená na novom odbočnom úseku v odbočnej čiare s výškou odbočnej čiarovej osi 7,5 m.
- Nové odbojové svietidlo typu L, umiestnené v odbočnej čiare. Elektrický prúd 0,8 A. Svetelná bota umiestnená na novom odbočnom úseku v odbočnej čiare s výškou odbočnej čiarovej osi 7,5 m.
- Súmatoria káblov RVS 3x25, súmatoria v odbočnej čiare s výškou odbočnej čiarovej osi 7,5 m.
- Miestne prírodné osvetlenie
- Miesto umiestnenia svietidla
- Miesto prírodného osvetlenia
- Miesto prírodného osvetlenia

**KRÍŽOVANIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ
ELEKTRIZAČNÝ ZÁKON**

Ochranné pásmo – v rozsahu státnym predpisovanými predpismi, v ktorých zákonom, alebo inými predpismi, ustanovuje, územný rozsah, ktorý by umožnil bezpečnú prevádzku a bezpečnú prevádzku. Ochranné pásmo je vymedzené zónami, ktorých po dobu státnym predpisovanými predpismi ustanovuje v tabuľke.

VEDENIE, ZARIADENIE	OCHRANNÉ PÁSMO
VÝZUŠNÉ NN	nemá
VÝZUŠNÉ VN / 22 kv, 35 kv/	10 m
VÝZUŠNÉ VN OD 60 DO 110 kv VŤAŤANÉ	15 m
VÝZUŠNÉ VN OD 110 DO 220 kv VŤAŤANÉ	20 m
VÝZUŠNÉ VN OD 220 DO 380 kv VŤAŤANÉ	25 m
KÁBLE VŠETKÝCH DRUHŮV NAPÄTIA	1 m
TRAFOSTANICE	30 m

Uzemie je riešené v samostatnom projekte

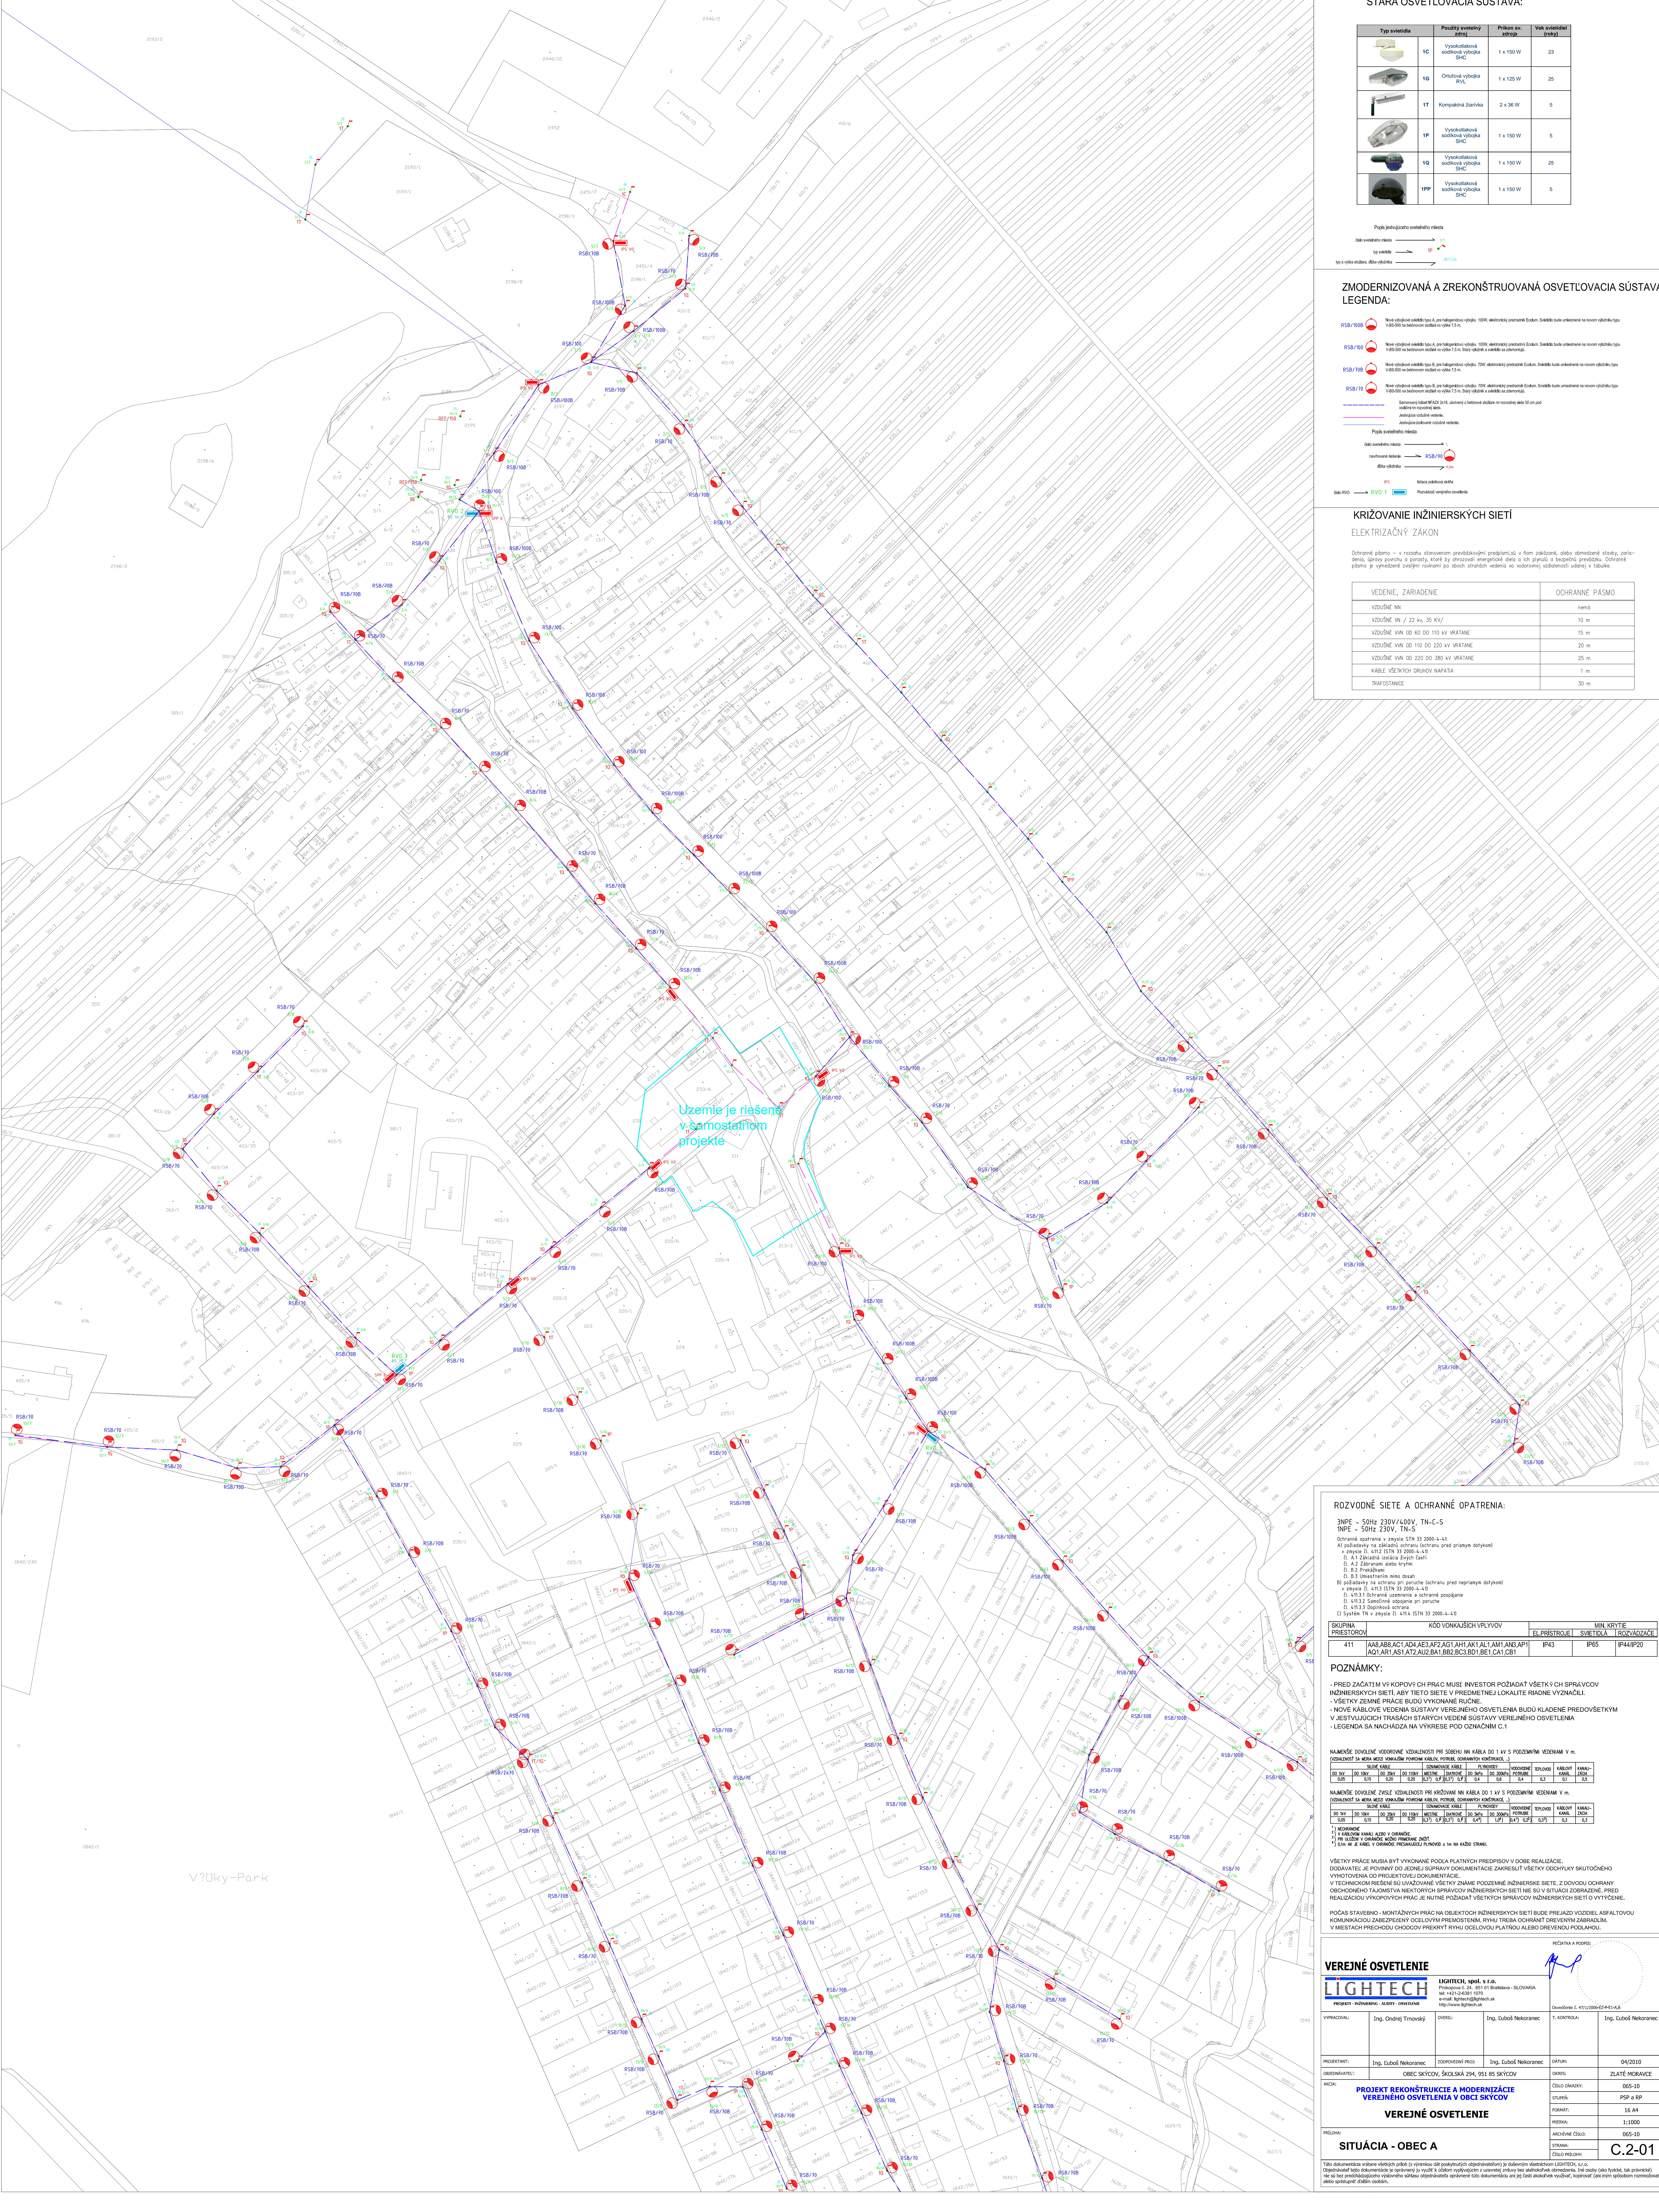

ROZVODNÉ SIEŤE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

SNPE – 50Hz 230V/400V, TN-C-S
 INPE – 50Hz 230V, TN-C-S
 Ochranné opatrenie v zmysle STN S3 2000-4-43
 Všetky práce sú plánované v súlade s predpismi a sú vykonávané podľa príslušných predpisov
 v zmysle STN S3 2000-4-43
 A.1 Základná izolácia
 B.2 Prírodné svetlo
 B.3 Inštalácia mimo dosah
 B.4 Prírodné svetlo v odbočnej čiare pred nariadeným odbočením
 v zmysle STN S3 2000-4-43
 STN S3 2000-4-43
 STN S3 2000-4-43
 STN S3 2000-4-43
 STN S3 2000-4-43

SÚPRAVA	KÓD VONKAŠNÝCH VPLYVŮV	EL. PRÍSTROJE	SVETIELNA	MRN. KRITÉRIÁ
411	AA1 AB1 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AI1 AJ1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 AT1 AU1 AV1 BA1 BB1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1	IP43	IP65	IP44IP20

POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝKONOVÝCH PRÁC MUSÍ INVEŠTOR PODAŤ VŠETKY CH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ, ABY TIETO SIEŤE V PREDMETNEJ LOKALITE RIADNE VYZNAČILI.
- VŠETKY ZEMNÉ PRÁCE BUDU VYKONANÉ RUČNE.
- NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚŠŤAVY VEREJNEHO OSVETLENIA BUDU KLADENÉ PREDVOŠŤKÝM V REŠTALOVÝCH TRASÁCH STARÝCH VEREJNÝCH OSVETLOVACÍCH SÚSTÁV.
- LEGENDA SA NACHÁDZA NA VÝKRESOCH POD OZNAČENÍM C.1

NAJEDNÉ DOVŤANÉ VÝKRESY VZDELANOSŤ PRÍ. SBEHŤU NI NÁR. DO 1 V 5 PŮDNOVÝM VEDENÍM V m.
 VÝKRESY SA NÁR. DO 1 V 5 PŮDNOVÝM VEDENÍM V m.
 VÝKRESY SA NÁR. DO 1 V 5 PŮDNOVÝM VEDENÍM V m.
 VÝKRESY SA NÁR. DO 1 V 5 PŮDNOVÝM VEDENÍM V m.
 VÝKRESY SA NÁR. DO 1 V 5 PŮDNOVÝM VEDENÍM V m.

VŠETKY PRÁCE MUSIA BYŤ VYKONANÉ PODLA PLATNÝCH PREDPISOV V DOBE REALIZÁCIE. DOPLÁKAŤ JE POZOROVANÉ DO JEJNEJ SPRÁVY DOKUMENTÁCIE ZARIEŠIŤ VŠETKY OCHYBKÝ SKUTOČNÉHO VÝHOTOVENIA OD PROJEKTOVÝJ DOKUMENTÁCIE.

VEREJNÉ OSVETLENIE

LIGHTTECH, spol. s r. o.
 Právnika 2, 281 01 Bratiska - SLOVAKIA
 IČO: 47523821
 e-mail: lighttech@lighttech.sk
 http://www.lighttech.sk

VÝKRESOVÁ:	Ing. Ondrej Trnovský	OVĚŘIL:	Ing. Ľuboslav Nekarcák	1. KONTROLA:	Ing. Ľuboslav Nekarcák
PROJEKTOVÁ:	Ing. Ľuboslav Nekarcák	ZODPOVEDNÝ PRÁR:	Ing. Ľuboslav Nekarcák	DÁTUM:	04/2010

OBECNÝ ÚRAD
 OBC SKÝČOV, ŠKOLSKÁ 294, 951 85 SKÝČOV

SITUÁCIA - OBC A

C.2-01